



Содержание

1 Общие указания	3
2 Технические данные	3
3 Комплект поставки	4
4 Требования по технике безопасности	4
5 Устройство аппарата	6
6 Подготовка аппарата к работе	7
7 Порядок работы	12
8 Проверка технического состояния (диагностирование)	13
9 Техническое обслуживание	14
10 Методика проведения контрольных испытаний	14
11 Правила транспортировки, упаковки и хранения	14
12 Свидетельство о приемке	15
13 Возможные неисправности в аппарате	16
14 Гарантийные обязательства	17
15 Сведения об утилизации	18
Вкладыш к руководству по эксплуатации	19
Акт дефектов	21
Гарантийный талон №1	23
Гарантийный талон №2	25



Уважаемый покупатель!

Перед установкой аппарата внимательно прочтите руководство по эксплуатации. При монтаже аппарата необходимо провести работы по техническому обслуживанию согласно п. 9.2.

ВНИМАНИЕ !

При опрессовке системы отопления давление воды не должно превышать 200 кПа (2,0 кгс/см²) .

Не допускается ставить запорные устройства на сигнальной трубе в открытой системе.

Система отопления может быть открытой и закрытой.

Допускается устанавливать циркуляционный насос.

Для исключения аварийного разрушения теплообменника:

***запрещается* производить наполнение или подпитку системы отопления во время работы основной горелки;**

***запрещается* производить наполнение или подпитку системы отопления при температуре воды в теплообменнике более 40⁰ С.**

Определение отапливаемой площади помещения производится проектной организацией в зависимости от климатических зон и теплопотерь здания.

Ориентировочная площадь отапливаемого помещения 150-400 м².

АППАРАТ АОГВ-35-1 Ростов модель 2216-142 SIBERIA 35 (АВТОМАТИКА 820 NOVA mv)

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Прежде чем пользоваться аппаратом, ознакомьтесь с настоящим руководством. Нарушение приведенных ниже правил эксплуатации может привести к несчастному случаю и вывести аппарат из строя.

1.2 Смонтированный аппарат может быть пущен в эксплуатацию только после приемки его работником местного управления газового хозяйства, инструктажа владельца и заполнения вкладыша (Приложение).

1.3 Работы по монтажу (газовая часть), пуско-наладку аппарата должна выполнять специализированная организация, имеющая право на данный вид работ, по проекту, утвержденному местным управлением газового хозяйства.

1.4 Проверяет и чистит дымоходы специализированная организация по заявкам домовладельцев или домоуправления.

1.5 Профилактическое обслуживание, устранение неисправностей, ремонт аппарата и газопроводов осуществляются местным управлением газового хозяйства.

1.6 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию аппарата, не ухудшающих его работу.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Аппарат предназначен для водяного отопления жилых помещений.

Аппарат не предназначен для отбора воды на бытовые нужды.

2.2 Аппарат работает на природном газе с номинальным давлением 1274 Па (130 мм вод. ст.) При падении давления природного газа ниже 130 мм вод. ст. пропорционально уменьшается тепловая мощность аппарата. Давление газа на входе в аппарат разрешается максимально 6000 Па (600 мм вод. ст.)

2.3 Разрежение в дымоходе для нормальной работы аппарата от 2,94 до 29,4 Па (от 0,3 до 3,0 мм вод. ст.).

2.4 Рабочее давление воды системы отопления 100 + 20 кПа (1,0+0,2кгс/см²), в закрытой системе отопления необходимо устанавливать предохранительный клапан на давление не более 150 кПа (1,5 кгс/см²)

2.5 Основные показатели аппарата:

Номинальная тепловая мощность, кВт,	35
Приведенный расход газа к стандартному, м ³ /ч,	3,75

КПД по отходящим газам, %, не менее	90
Предел настройки температуры нагрева воды, °С	90+5
Присоединительная резьба штуцеров:	
- для подвода и отвода воды к отопительной части, дюйм,	G 2
- для подачи газа, дюйм,	G 3/4
Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, дм, не менее,	1,38
Диаметр отверстий в соплах, мм	
горелка основная	3,3
горелка запальная	0,5
Габаритные размеры, мм:	
высота	850±5
ширина	380
глубина	560
Масса, кг,	90
2.6 Полный установленный срок службы (ресурс работы) аппарата 10 лет. После окончания срока службы аппарата необходимо провести его диагностирование (см. пункт 8) для получения разрешения на дальнейшую эксплуатацию или утилизацию (см. пункт 15) в специализированной организации, имеющей право на данный вид работ.	
2.7 Цветные сплавы, содержащиеся в деталях и узлах аппарата, подлежащие сдаче в виде лома при полном износе, кг:	
медные	0,44
цинковые	0,8

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект аппарата входят:

Аппарат, шт.	1
Паронитовая прокладка	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Упаковка, компл.	1

4 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Во избежание аварий и несчастных случаев **запрещается:**

- включать аппарат лицам, не ознакомленными с правилами эксплуатации;

- самостоятельно устранять неисправности в работе аппарата;
- эксплуатировать аппарат на газе, не соответствующем указанному в табличке аппарата;
- включать аппарат при отсутствии тяги в дымоходе;
- пользоваться аппаратом, если не устранены утечка газа, течь воды, сбой в работе автоматики регулирования и безопасности и другие неисправности аппарата;
- оставлять работающий аппарат на длительное время без надзора, так как в случае аварийного отключения газа может разморозиться система отопления;
- расщербливать отверстие в соплах горелок основной и запальной;
- изменять конструкцию аппарата или его частей;
- подключать дополнительные устройства или оборудование, не указанные в данном руководстве по эксплуатации без письменного согласования с предприятием-изготовителем.

Примечание 1 - *В случае невыполнения этих требований предприятие-изготовитель снимает с себя ответственность по гарантийным и другим обязательствам и не является гарантом безаварийной, безотказной и безопасной работы своего изделия.*

4.2 Помещение, где установлен аппарат, необходимо постоянно проветривать. Запрещается закрывать решетки вентиляционных каналов.

При работе аппарата форточка или фрамуга окон должны быть открыты.

4.3 При нормальной работе аппарата и исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа и (или) продуктов сгорания. Появления запаха газа и (или) продуктов сгорания свидетельствует об утечке, возникшей вследствие повреждения аппарата или газопровода.

При появлении запаха газа выключить аппарат, открыть окна для проветривания помещения, вызвать аварийную службу; проверить закрыты ли все краны газовых приборов; нельзя при этом зажигать огонь, курить, пользоваться электрическими приборами, включать и выключать свет.

4.4 При пользовании неисправным аппаратом или при невыполнении вышеуказанных правил эксплуатации может произойти отравление окисью углерода (угарным газом).

Первые признаки отравления - тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость. Затем могут появиться тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций, внезапная потеря сознания.

Для оказания первой помощи пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, расстегнуть стесняющую одежду, дать понюхать нашатырный спирт, тепло укутать, но не давать уснуть, вызвать врача.


В случае отсутствия дыхания немедленно вынести пострадавшего в другое теплое помещение со свежим воздухом и делать искусственное дыхание, до прихода врача.

5 УСТРОЙСТВО АППАРАТА

5.1 Аппарат состоит из следующих основных частей (см. рис. 1): теплообменника, крышки, газоотводящего устройства, стенок, запальной горелки, основной горелки, рамы, блока газового.

5.2 Автоматика обеспечивает:

стабилизацию давления газа на основную горелку, поддержание заданной температуры воды, включение основной горелки при наличии пламени на запальной горелке, выключение аппарата при погасании запальной горелки, при отсутствии разрежения в дымоходе, предохранительное отключение подачи газа при температуре воды не более 110°C.

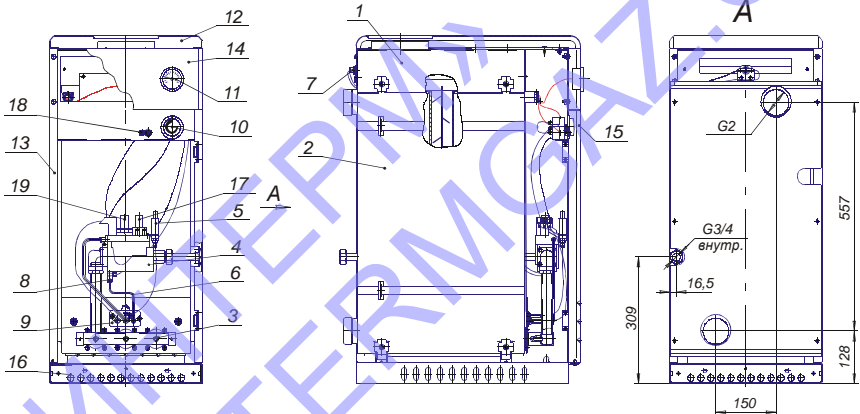


1 - устройство газоотводящее; 2 - теплообменник; 3 – горелка основная;
4 – газовый клапан; 5 - пьезорозжиг; 6 - термопара; 7 - датчик тяги;
8 - термoprерыватель; 9 - запальная горелка (пилотная);
10- регулировочный термостат TG200; 11 - термометр; 12 - крышка;
13 – стенка боковая левая / правая; 14 - панель; 15 - стенка передняя;
16 – рама; 17 - кнопка клапана магнитного; 18 - предельный термостат TG400; 19 - ручка расхода газа

Рисунок не определяет конструкцию аппарата.

Рисунок 1 - Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром

5.3 Автоматика состоит из: блока газового, датчика тяги, термопары, запальной (пилотной) горелки, пьезорозжига; термoprерывателя, регулировочного и предельного термостатов.


5.4 Блок газовый состоит из: магнитного клапана, газового клапана, стабилизатора.

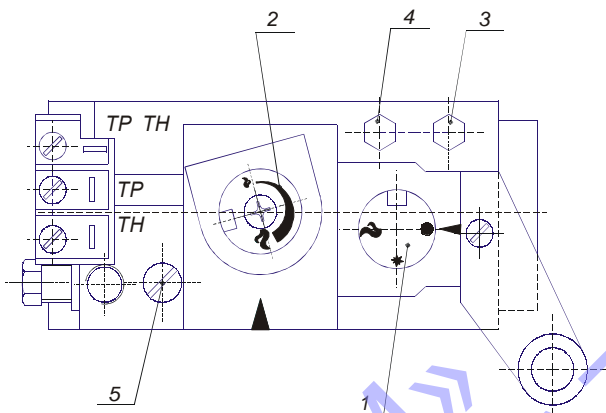

1 - кнопка магнитного клапана; 2 - ручка расхода газа; 3 - точка измерения входного давления; 4 - точка измерения выходного давления; 5 - винт настройки расхода газа на запальную (пилотную) горелку.

Рисунок 2 - Блок газовый

Схема электроподключения к блоку газовому см. рисунок 3

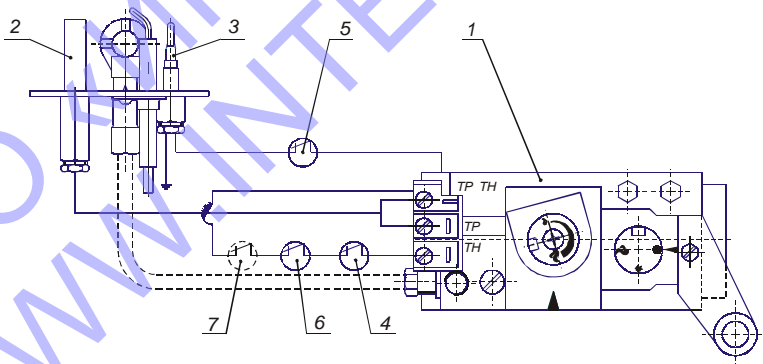

1 - блок газовый; 2 - термогенератор; 3 - термопара;
4 - регулировочный термостат TG200; 5 - датчик тяги; 6 - предельный термостат TG400; 7 - комнатный термостат (поставка под заказ).

Рисунок 3 - Схема электроподключения к газовому блоку

6 ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

6.1 Аппарат устанавливается на кухне или в другом нежилом помещении. Для удобства обслуживания, рекомендуется не менее 1 м. свободного пространства перед аппаратом, а по сторонам - не менее 30 см. Помещения должны удовлетворять требованиям действующих «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

6.2 Температура помещения, в котором устанавливается аппарат, не должна быть ниже +5°C.


6.3 На трубе подвода газа перед аппаратом устанавливают газовый кран, перекрывающий доступ газа к аппарату. Давление газа перед аппаратом должно соответствовать давлению газа, указанному в табличке аппарата.

6.4 Подключить аппарат к системе отопления можно слева и справа, т. к. штуцера расположены на задней стенке. Примерная схема системы отопления изображена на рисунке 5 и на рисунке 6, примерная закрытая схема системы отопления изображена на рисунке 7. Для улучшения работы аппарата в закрытой системе необходимо устанавливать циркуляционный насос в систему отопления.

В закрытой системе отопления необходимо устанавливать предохранительный клапан на давление не более 150 кПа (1,5 кгс/см²).

6.5 Соединительные муфты трубопровода должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров аппарата.

Напряжение, передаваемое на сборочные единицы аппарата, может нарушить герметичность теплообменника, подводящих трубопроводов.

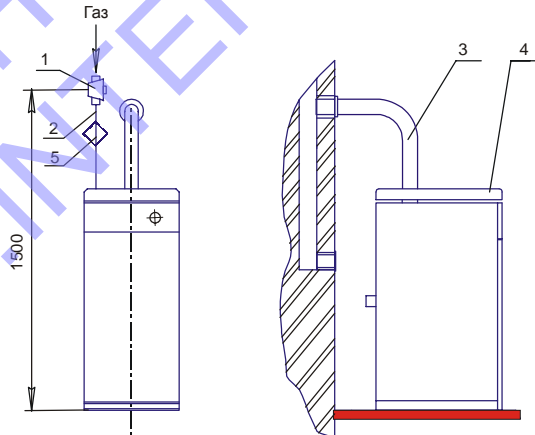

- 1 - газовый кран; 2 - газоподводящая труба;
3- дымоотводящая труба; 4 – аппарат; 5 -фильтр газа

Рисунок 4 - Примерная схема подключения аппарата к дымоходу и газопроводу

6.6 Устройство дымохода, к которому подключается аппарат, должно соответствовать СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем».

При подсоединении аппарата к дымоходу должны выполняться требования пожарной безопасности. Примерная схема подсоединения аппарата к дымоходу показана на рисунке 4.

Работы по монтажу аппарата и системы отопления производит специализированная организация, имеющая право на данный вид работ в соответствии с проектом, по действующим правилам и нормам и утвержденным управлением газового хозяйства.


6.7 После монтажа аппарата к системе отопления и газопроводу последние должны быть проверены на герметичность и плотность. Соединения газопровода проверяют обмыливанием.

6.8 Обнаруженные при проверке утечку газа или течь воды устранить до включения аппарата.

6.9 После проверки аппарата и системы на герметичность необходимо проверить работу автоматических и блокирующих устройств.


6.10 Пламя запальной (пилотной) горелки должно интенсивно охватывать и нагревать термочувствительный элемент термопары SIT, милливольтовый термогенератор и обеспечивать воспламенение основной горелки.

Примечание 2 - При эксплуатации аппарата в начальной стадии запуска в работу могут появиться капли воды из-под днища теплообменника - это результат конденсации водяных паров из-за разницы температур. При прогреве всей системы отопления конденсация прекратится.

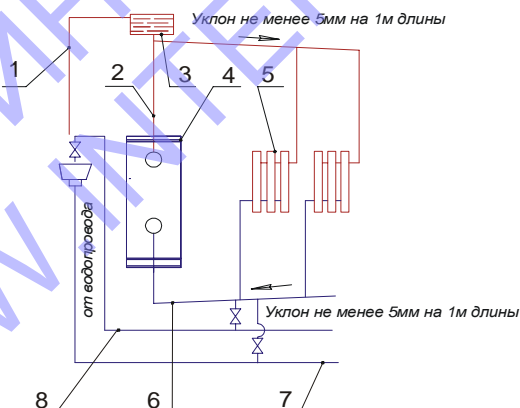


1-сигнальная труба; 2-главный стояк; 3-расширительный бак;
4-аппарат; 5-радиатор; 6-трубопровод обратной воды; 7-сливная магистраль; 8-водопровод подпиточный

Рисунок 5 - Примерная открытая схема системы отопления

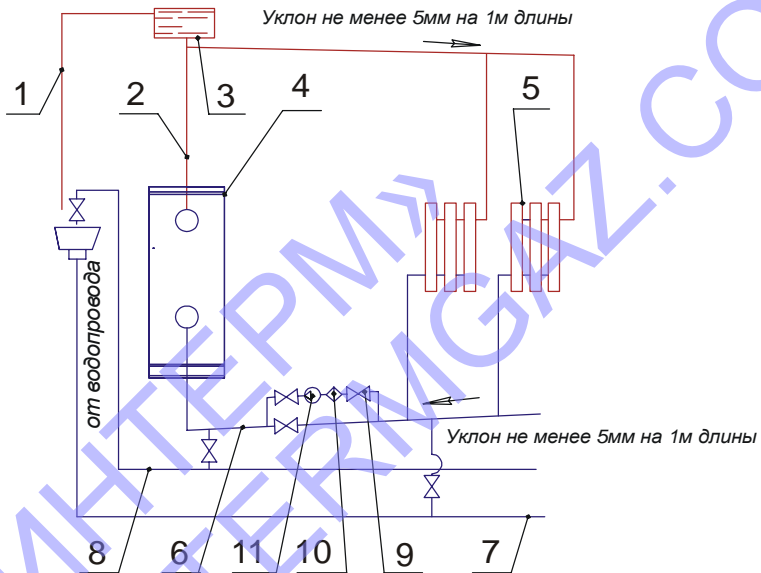

1-сигнальная труба; 2-главный стояк; 3-расширительный бак;
 4-аппарат; 5-радиатор; 6-трубопровод обратной воды; 7-сливная
 магистраль; 8-водопровод подпочвенный; 9-кран; 10-фильтр; 11-насос

Рисунок 6 - Примерная открытая схема системы отопления с использованием насоса

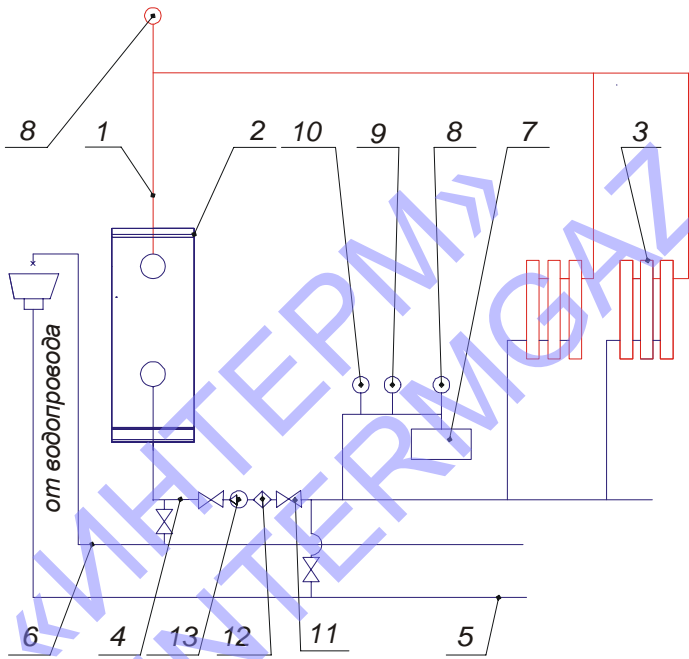

1 -главный стояк; 2-аппарат; 3-радиатор; 4-трубопровод обратной воды;5-сливная магистраль; 6-подпиточный водопровод; 7-мембранный расширительный бак; 8 - автоматический клапан выпуска воздуха; 9-манометр; 10-предохранительный клапан 150кПа(1,5 кгс/см²); 11-кран; 12-фильтр; 13-насос

Рисунок 7 - Примерная закрытая схема системы отопления

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ АППАРАТА

7.1 Для включения аппарата произвести следующие операции: проверить заполнение аппарата и системы отопления водой - это контролируется появлением воды из сигнальной трубы открытой системы (см. рисунок 5, 6), при закрытой системе отопления появлением воды из автоматического клапана выпуска воздуха (рисунок 7), закрыть кран на водопроводе;

1) проверить наличие тяги, поднеся зажженную спичку к окну над датчиком тяги. Если тяга есть, то пламя спички втягивается в это отверстие;

2) открыть газовый кран на газопроводе (см. рисунок 4);

3) нажать и повернуть кнопку магнитного клапана (рисунок 2 позиция 1) против часовой стрелки из положения «выключено - ●» в положение «пилот-*»;

4) нажать кнопку магнитного клапана (рисунок 2 позиция 1) до упора, стравить воздух и не отпуская ее нажать кнопку пьезорозжига, при этом должна воспламениться запальная (пилотная) горелка. Удерживать кнопку магнитного клапана 15-20 секунд. Если нет пламени на запальной (пилотной) горелке, повторить операцию;

5) отпустить кнопку магнитного клапана (рисунок 2 позиция 1). Пламя запальной (пилотной) горелки не должно погаснуть;

6) для включения основной горелки нажать и повернуть кнопку магнитного клапана (рисунок 2 позиция 1) против часовой стрелки до положения «розжиг - ♪».

Доступ газа к основной горелке открывается путем подачи электропитания на автоматический запорный клапан подачи газа позиция 3 рисунок 2.

7) для отключения основной горелки нажать и повернуть кнопку магнитного клапана (рисунок 2 позиция 1) по часовой стрелке до позиции «пилот-*». При этом будет гореть пламя запальной (пилотной) горелки.

7.2. Регулировка температуры осуществляется регулировочным термостатом позиция 10 рисунок 1.

Настраивать термостат аппарата рекомендуется в переходное время года (осень, весна) на 60°C, зимой - на 80°C.

При достижении заданной температуры воды в теплообменнике, отключится основная горелка. При понижении температуры воды в теплообменнике происходит включение основной горелки. При частом включении и выключении горелки можно уменьшить мощность аппарата ручкой расхода газа (рисунок 2 позиция 2).

7.3 Если произошло отключение аппарата, проверить наличие тяги в дымоходе.

Розжиг аппарата производить только при наличии тяги.

7.4. Установка комнатного термостата.

С целью расширения возможностей управления аппаратом рекомендуем использовать комнатный термостат TG (Colibri 11 - для отопления помещений).

Комнатный термостат необходимо устанавливать на внутренней стене помещения, вдали дверей, окон или источников тепла. Располагаться термостат должен в 1,5 м от пола и не менее 50 см от другой стены.

Комнатный термостат присоединяется в разрыв электрической цепи (рисунок 3).

Расстояние между комнатным термостатом и аппаратом зависит от диаметра использованных медных проводов следующим образом:

Проводник Cu* Сечение (мм ²)	Комнатный термостат	
	Длина целого контура, в котором находится (м)	Расстояние от аппарата (м)
1.5	4	2
2.0	6	3

*Использование алюминиевых проводов запрещается.

ВНИМАНИЕ: *Перезапуск аппарата, после аварийного выключения, может быть произведен приблизительно через 60 секунд после отключения устройства контроля пламени. Данное требование обеспечено конструктивным исполнением регулятора подачи газа 820 NOVA tv. Поворот кнопки магнитного клапана из положения (пилот-*) возможен только после охлаждения термопары контроля пламени. При охлаждении термопара прекращает выработку термоЭДС, удерживающей устройство контроля пламени в блокирующем положении.*

7.5 При срабатывании предельного термостата рисунок 1 позиция 18, после устранения причины срабатывания, перед включением аппарата нажать красную кнопку на предельном термостате находящуюся под черным колпачком.

7.6 Для выключения аппарата необходимо: нажать и повернуть кнопку магнитного клапана в положение «выключено ●», закрыть газ.

8 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ДИАГНОСТИРОВАНИЕ)

Техническое состояние (диагностирование) проводится с целью установления пригодности аппарата для дальнейшего использования по прямому назначению после окончания срока службы. Для выяснения

технического состояния аппарата необходимо выполнить минимальный, но достаточный объем работ.

8.1 Диагностика выполняется в ниже указанном объеме и порядке специализированной организацией, имеющей разрешение на данный вид работ в строгом соблюдении «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

8.2 Проверка технического состояния аппарата путем визуального осмотра:

- отсутствие деформации стенок теплообменника и течи;
- проверка состояния горелки на отсутствие прогаров;
- проверка работоспособности терморегулятора;
- проверка состояния электроконтактов.

8.3 Проверка герметичности газопровода обмыливанием.

8.4 Проверка блока газового.

Выполнить согласно раздела 7 пункта 7.1 в части клапана газового магнитного.

8.5 Проверка воспламенением основной горелки.

Выполнить согласно раздела 7 пункта 7.1 в части воспламенения основной горелки.

8.6 При проверке срабатывания автоматики безопасности по погасанию запальной горелки необходимо:

- закрыть газовый кран перед аппаратом, предварительно проработавшего не менее 5 мин;
- пламя основной и запальной горелок должно погаснуть;
- возобновить подачу газа после 60с. Расход газа не допускается.

8.7 При проверке срабатывания автоматики безопасности по отсутствию тяги необходимо:

- отсоединить дымоход от аппарата и перекрыть тягу металлической заслонкой;
- пламя основной и запальной горелок должно погаснуть не ранее 10 с и не позднее 60 с.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА

9.1 Владелец обязан содержать аппарат в чистоте и исправном состоянии и наблюдать за его работой.

9.2 Техническое обслуживание и ремонт неисправного аппарата должны производить только квалифицированные работники эксплуатационной организации газового хозяйства в соответствии с инструкцией, согласованной в установленном порядке.

При техническом обслуживании, которое проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год выполняются следующие работы:

- чистка фильтра газа;

- чистка основной и запальной горелок;
- проверка герметичности газовых и водяных систем аппарата;
- проверка работы автоматики безопасности;
- проверка наличия тяги в вентиляционном канале.

Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами завода-изготовителя.

10 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Для обеспечения нормальной работы аппарата, необходимо проводить проверку основных параметров: при ежегодном техническом обслуживании, согласно ТУ 51-20-27-97 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

10.1 Проверка максимальной температуры воды в аппарате. Ручку-указатель термостата TG200 повернуть по часовой стрелке на 90°C. При достижении температуры воды в теплообменнике $90 \pm 5^{\circ}\text{C}$ сработает термостат TG200 и отключится основная горелка.

10.2 Проверка срабатывания автоматики безопасности по погасанию запальной горелки согласно раздела 8 пункта 8.6.

10.3 Проверка срабатывания автоматики безопасности при отсутствии тяги в дымоходе необходимо проверять согласно раздела 8 пункта 8.7.

11 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, УПАКОВКИ И ХРАНЕНИЯ

11.1 Хранение аппаратов следует производить в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах- по условиям хранения 1(Л), по ГОСТ 15150.

Аппараты поставляются в упаковке предприятия-изготовителя согласно требованиям ГОСТ 20219-74.

11.2 Комплектующая аппарат деталь (прокладка паронитовая для трубки газовой) находится в пакете с руководством по эксплуатации.

11.3 Аппарат транспортировать только в вертикальном положении, не встряхивать и не кантовать.

При нарушении указанного правила предприятие-изготовитель не несет ответственности за сохранность аппарата.

Поврежденные при транспортировке узлы автоматики и детали аппарата предприятие не высылает.

11.4 Срок действия консервации - 12 месяцев. При превышении срока консервации провести профилактические работы при монтаже и пуске в эксплуатацию по пункту 9.2.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром
АОГВ- 35-1 Ростов мод. 2216- 142 Siberia 35

заводской № _____ ;

соответствует **ТУ 51-20-27-97, ГОСТ 20219-74, ГОСТ 20219-93 и признан
годным для эксплуатации.**

В аппарате установлены сопла на природный газ с давлением 1274 Па
(130 мм вод. ст.).

М.П.

Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____

13 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В АППАРАТЕ

1 Запальная (пилотная) горелка не горит.	Засорилось сопло запальной горелки.	Закрыть кран на газопроводе. Отсоединив трубку запальной горелки проверить (очистить) сопло.
	Трубопровод запальной (пилотной) системы содержит воздух.	Стравить воздух, нажав кнопку магнитного клапана и удерживая ее в течение одной минуты, после чего повторить розжиг.
	Пилотный факел мал.	При необходимости регулировка должна выполняться обученным персоналом.
2 Травление газа через пилотную (запальную) горелку при не нажатой кнопке магнитного клапана.		Заменить газовый блок.
3 Отсутствие подачи газа на основную горелку при наличии пламени на запальной (пилотной).	Прогорел термогенератор	Заменить
	Окислены контакты терморегулятора, термогенератора	Зачистить контакты
	Недостаточный нагрев термогенератора вследствие засорения запальной горелки	Прочистить сопло запальной горелки и трубку запальника
	Засорилось сопло Основной горелки	Закрыть кран на газопроводе. Прочистить сопло.
4 Аппарат не включается.	Произошло окисление контактов термопары, терморерывателя.	Зачистить контакты.
	Прогорела термопара	Заменить термопару
	Вследствие неисправности регулировочного термостата сработал предельный термостат	Заменить регулировочный термостат. Нажать красную кнопку на предельном термостате.

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу аппарата в течение одного года со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Если день передачи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

14.2 В случае предъявления потребителем обоснованных требований в период гарантийного срока к качеству аппарата предприятие-изготовитель гарантирует среди прочих условий безвозмездное устранение недостатков товара.

Для правильного и быстрого рассмотрения претензии изготовителем потребителю следует направить в адрес предприятия дефектный узел с актом (по прилагаемому образцу), составленным представителем эксплуатационной организации совместно с владельцем аппарата, и заполненный гарантийный талон.

14.3 Предприятие-изготовитель не может гарантировать исправную работу аппарата в случаях, когда после передачи товара потребителю недостатки в аппарате возникли вследствие:

а) нарушений потребителем правил использования (в т.ч. установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта), хранения или транспортировки аппарата, в т.ч. :

- при ремонте аппарата лицами, не имеющими на это специального разрешения в соответствии с требованиями действующего законодательства;

б) действий третьих лиц;

в) действия непреодолимой силы (т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств).

г) изменения конструкции аппарата или его частей, подключения дополнительных устройств или оборудования, не указанных в данном руководстве без согласования с предприятием - изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

344019, Россия, г. Ростов – на - Дону, 19-я линия, 57.

ЗАО «Ростовгазоаппарат» имеет разрешение на выпуск и применение оборудования № РСС А29-00298 от 29 марта 2011г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Сертификат соответствия № РОСС. RU. АЕ44. В75691 ГОССТАНДАРТА РОССИИ от 04.02.2009г.

15 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

15.1 Перед утилизацией аппарата необходимо отключить его от газопровода, стравить остатки из клапанов и газопровода в атмосферу. Слить воду из всей системы отопления, отсоединить аппарат от системы отопления и газопровода.

15.2 Утилизации подлежат:

- терморегулятор, в котором используются элементы, содержащие драгоценные металлы;

- теплоизоляция - в отходы не подлежащие переработке.

Остальные детали подлежат отправке в переплавку.

15.3 После отключения от всех систем питания, аппарат не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

ВКЛАДЫШ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приложение

**Заполняется представителем эксплуатационной
организации газового хозяйства при пуске газа**

- 1 Время установки аппарата _____
- 2 Адрес установки _____
- 3 Телефон домоуправления _____
- 4 Номер обслуживающей эксплуатационной организации газового
хозяйства _____

- Телефон _____ Адрес _____
- 5 Кем произведена установка аппарата (организация, фамилия прораба)

- 6 Кем произведены (на месте упаковки) регулировка и наладка аппарата

- 7 Дата пуска газа _____
- 8 Кем произведены пуск газа и инструктаж по использованию аппарата

- 9 Инструктаж прослушан. Правила пользования аппаратом освоены
Фамилия абонента _____
_____ подпись
- Подпись ответственного лица эксплуатационной организации газового
хозяйства _____

А К Т дефектов (образец)

Составлен « ____ » _____ 201 ____ г. о проверке

условное обозначение

изготовленного ЗАО «Ростовгазоаппарат» 201 ____ г.

и установленного по адресу:

Дата установки « ____ » _____ 201 ____ г.

1. Описание дефекта

2. Причины возникновения дефекта (транспортировка, монтаж, заводской дефект, неправильное обслуживание и эксплуатация и т.д.)

3. Заключение

Проверку произвел

фамилия

наименование эксплуатационной организации газового хозяйства

Владелец _____

фамилия, подпись

ООО «ИНТЕРМ»
WWW.INTERMGAZ.COM

Корешок талона № 1 на гарантийный ремонт
аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ-35-1
Ростов мод. 2216-142 Siberia 35 с автоматикой 820 NOVA mv

Изыят " _____ " _____ 201 _____ г.

Представитель эксплуатационной организации газового хозяйства

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОСТОВГАЗОАППАРАТ»
344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, 19-я линия, 57**

**ТАЛОН №1
на гарантийный ремонт аппарата отопительного
газового бытового с водяным контуром
АОГВ-35-1 Ростов мод.2216-142 Siberia 35
с автоматикой 820 NOVA mv**

_____ условное обозначение

Заводской № _____

Продан магазином № _____
наименование _____

_____ торго

« _____ » _____ 201 _____ г.

Штамп магазина _____
подпись _____

Выполнена работа по устранению неисправности

_____ дата

Представитель эксплуатационной организации

_____ подпись

Владелец _____

_____ подпись

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____

наименование эксплуатационной

_____ организации газового хозяйства

Штамп _____ 201 _____ г. _____
подпись _____

ООО «ИНТЕРМ»
WWW.INTERMGAZ.COM

Корешок талона № 2 на гарантийный ремонт
аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ-35-1
Ростов мод. 2216-142 Siberia 35 с автоматикой 820 NOVA mv

Изъят " _____ " _____ 201 _____ г.
Представитель эксплуатационной организации газового хозяйства

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОСТОВГАЗОАППАРАТ»
344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, 19-я линия, 57**

**ТАЛОН №2
на гарантийный ремонт аппарата отопительного
газового бытового с водяным контуром
АОГВ-35-1 Ростов мод.2216-142 Siberia 35
с автоматикой 820 NOVA mv**

_____ условное обозначение
Заводской № _____
Продан магазином № _____ наименование _____
_____ торго _____
« _____ » _____ 201 _____ г.
Штамп магазина _____ подпись _____
Выполнена работа по устранению неисправности _____
_____ дата _____
Представитель эксплуатационной организации _____
_____ подпись _____
Владелец _____ подпись _____
УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____ наименование эксплуатационной _____
_____ организации газового хозяйства _____
Штамп _____ 201 _____ г. _____
_____ подпись _____